

Corbetta (MI), 12/05/2017

Spett.le

**Comune di Monza**

Piazza Trento e Trieste

20052 Monza (MB)

Tel. 039.23.72.463


Fax 039.23.72.557

Alla c.a. **Arch. Monica Claudia Tagliabue** cell **348.08.08.557** email [mctagliabue@comune.monza.it](mailto:mctagliabue@comune.monza.it)

**Oggetto: relazione prove di tenuta effettuate presso area ex macello via Procaccini, 15 Monza (MB)**

Con la presente si comunica che in data 02/05/2017 sono state eseguite numero 3 prove di tenute con sistema SDT TANKTEST SYSTEM presso l'Area Ex Macello di Via Procaccini 15, Monza (MB), di cui alleghiamo una planimetria esaustiva per la localizzazione delle cisterne.

*Immagine 1: localizzazione cisterne AREA Ex Macello Via Procaccini 15*

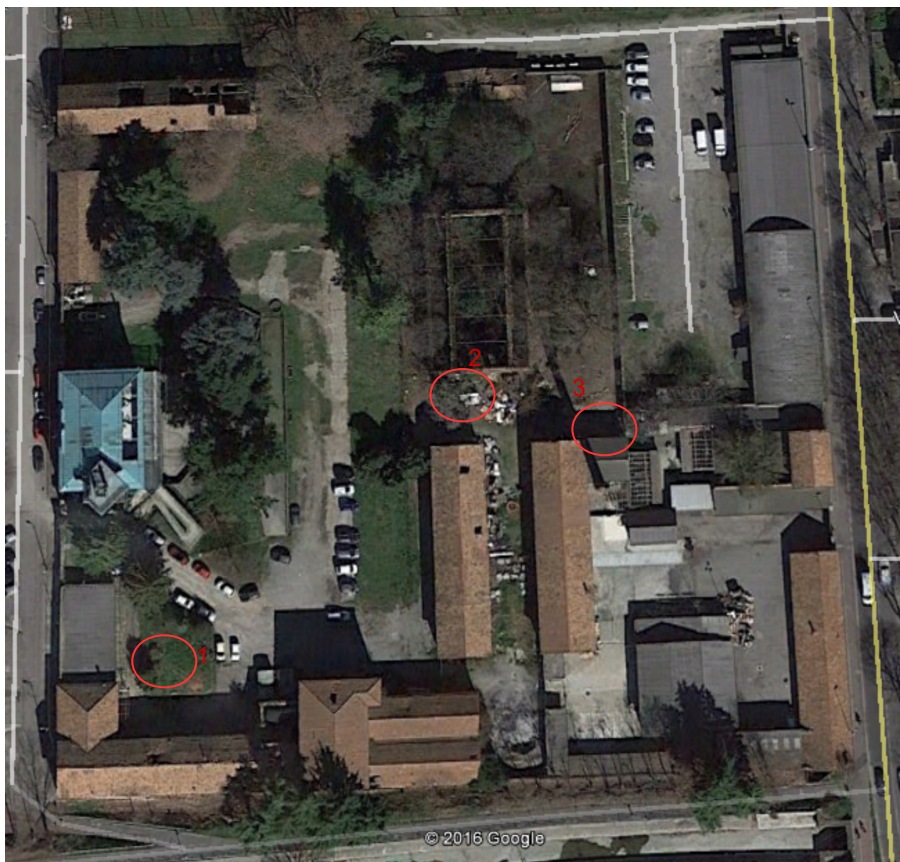

### Report prove di tenuta

Tutte e 3 le prove di tenuta hanno dato esito negativo (assenza di perdite) a seguito delle prove eseguite con sistema SDT TANKTEST SYSTEM 170 MMT.

Alleghiamo i relativi report di registrazione effettuati in depressione con apposita strumentazione riconosciuta da UNICHIM secondo le Linee Guida sui Serbatoi Interrati redatte da ARPA.

**Ecobonifiche** SRL  
BONIFICHE AMBIENTALI - SMALTIMENTO RIFIUTI  
Via Gran Sasso, 26 - 20011 Corbetta (MI)  
Tel. 02 97274042  
Cod. Fisc. / Part. Iva 06861830963